


T2

$P_i = 10,0 \text{ kW}$, $P_s = 8,0 \text{ kW}$

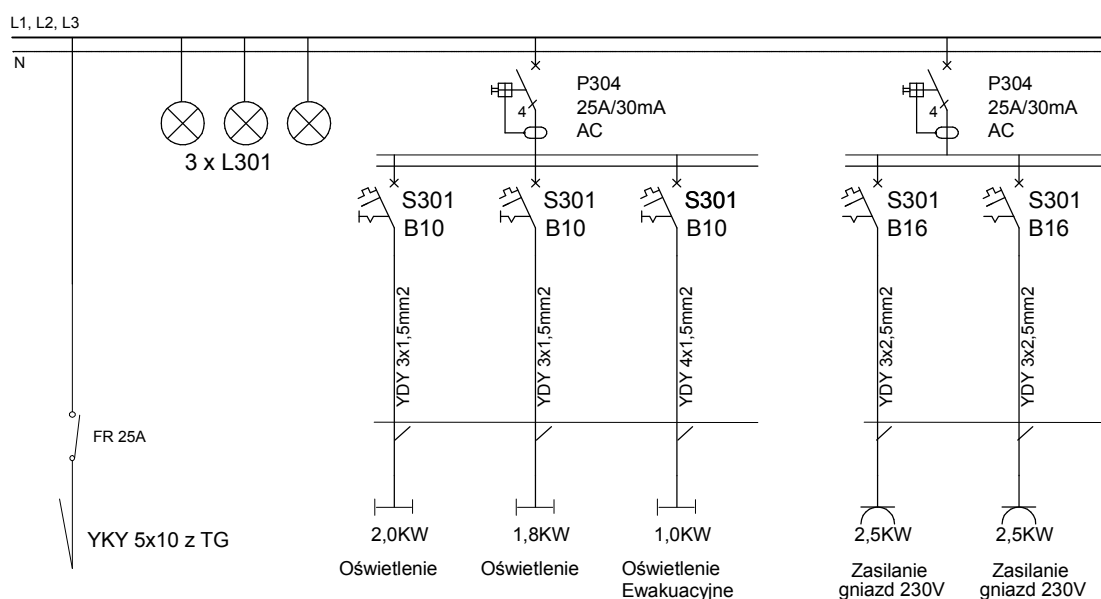

UWAGA :
1. OCHRONA OD PORAŻEŃ PRADEM
ELEKTRYCZNYM - SAMOCZYNNE
WYŁĄCZENIE ZASILANIA

	Nazwisko	Data	Nr. upraw.	Podpis
Projektował	mgr inż. Elżbieta PERZYŃSKA	12.2009	332/KI/74	
Sprawdził	mgr inż. Tomasz CIEPLAK	12.2009	Decyzja nr 22/02	
Skala 1:100	Obiekt: Rozbudowa i nadbudowa budynku zaplecza sportowego			Nr rysunku 8
	Adres bud. Piła I dz. nr ewid. 1/2			
	Przedmiot: Schemat ideowy T2			