


TK

$P_i = 1,3\text{KW}$

$P_s = 1,0\text{KW}$

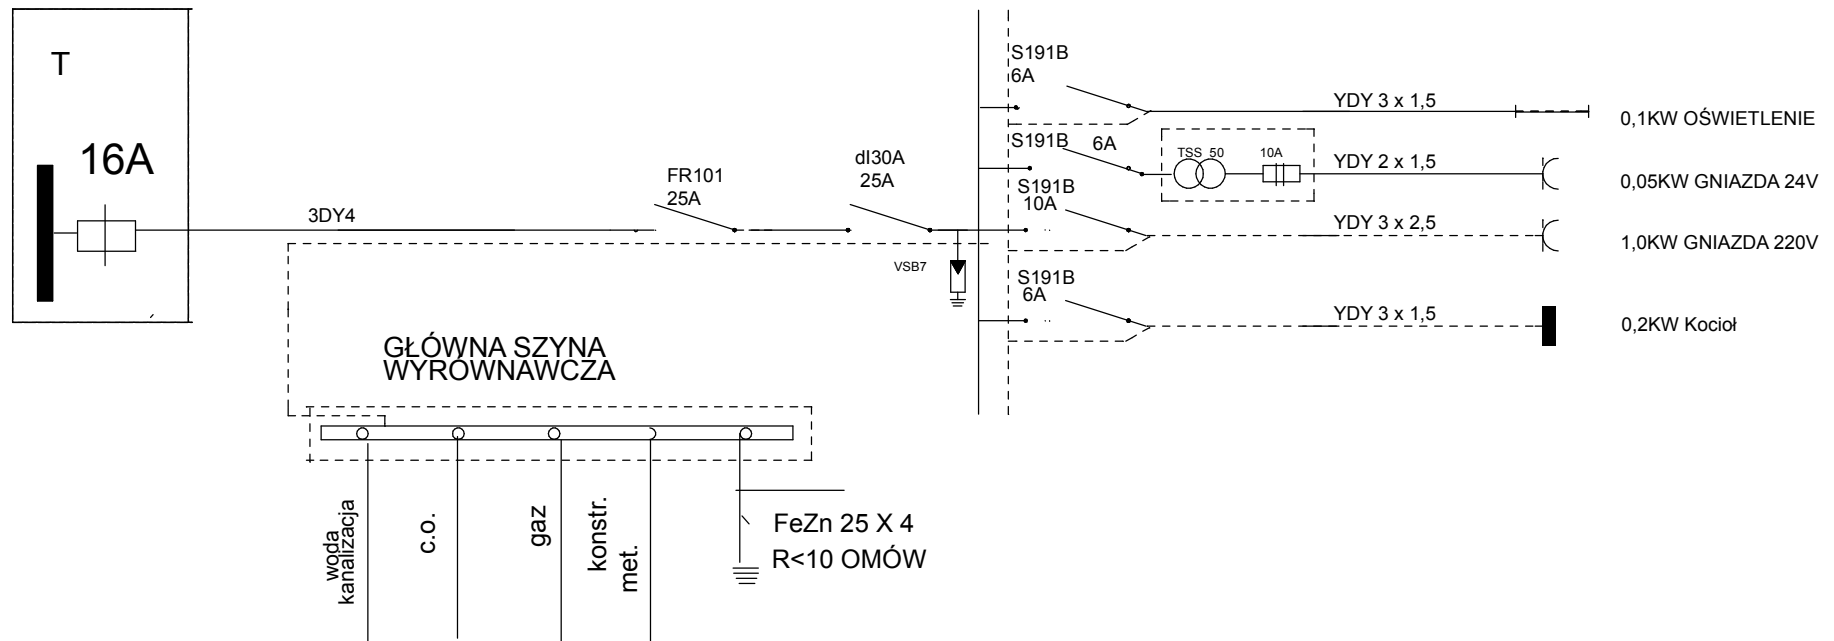

UWAGA :
1. OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM - SAMOCZYNNE
WYŁĄCZENIE ZASILANIA Z
WYKORZYSTANIE M WYŁĄCZNIKÓW
RÓŻNICOWO-PRĄDOWYCH W UKŁADZIE
SIECIOWYM TT

	Nazwisko	Data	Nr. upraw.	Podpis
Projektował	mgr inż. Elżbieta PERZYŃSKA	12.2009	332/KI/74	
Sprawdził	mgr inż. Tomasz CIEPLAK	12.2009	Decyzja nr 22/02	
Skala 1:100	Obiekt: Rozbudowa i nadbudowa budynku zaplecza sportowego			Nr rysunku 9
	Adres bud. Piła I dz. nr ewid. 1/2			
	Przedmiot: Schemat ideowy TK			