


# T1

$P_i = 10,0 \text{ kW}$  ,  $P_s = 8,0 \text{ kW}$

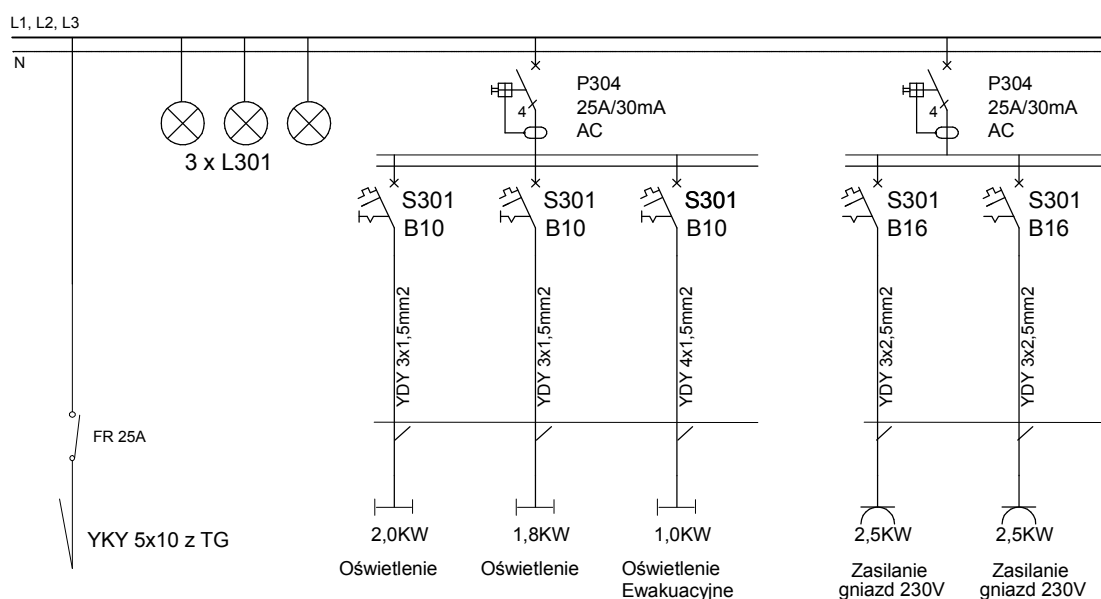

UWAGA :  
1. OCHRONA OD PORAŻEŃ PRADEM  
ELEKTRYCZNYM - SAMOCZYNNE  
WYŁĄCZENIE ZASILANIA

	Nazwisko	Data	Nr. upraw.	Podpis
Projektował	mgr inż. Elżbieta PERZYŃSKA	12.2009	332/KI/74	
Sprawdził	mgr inż. Tomasz CIEPLAK	12.2009	Decyzja nr 22/02	
Skala  1:100	Obiekt: Rozbudowa i nadbudowa budynku zaplecza sportowego			Nr rysunku 7
	Adres bud. Piła I dz. nr ewid. 1/2			
	Przedmiot: Schemat ideowy T1			