

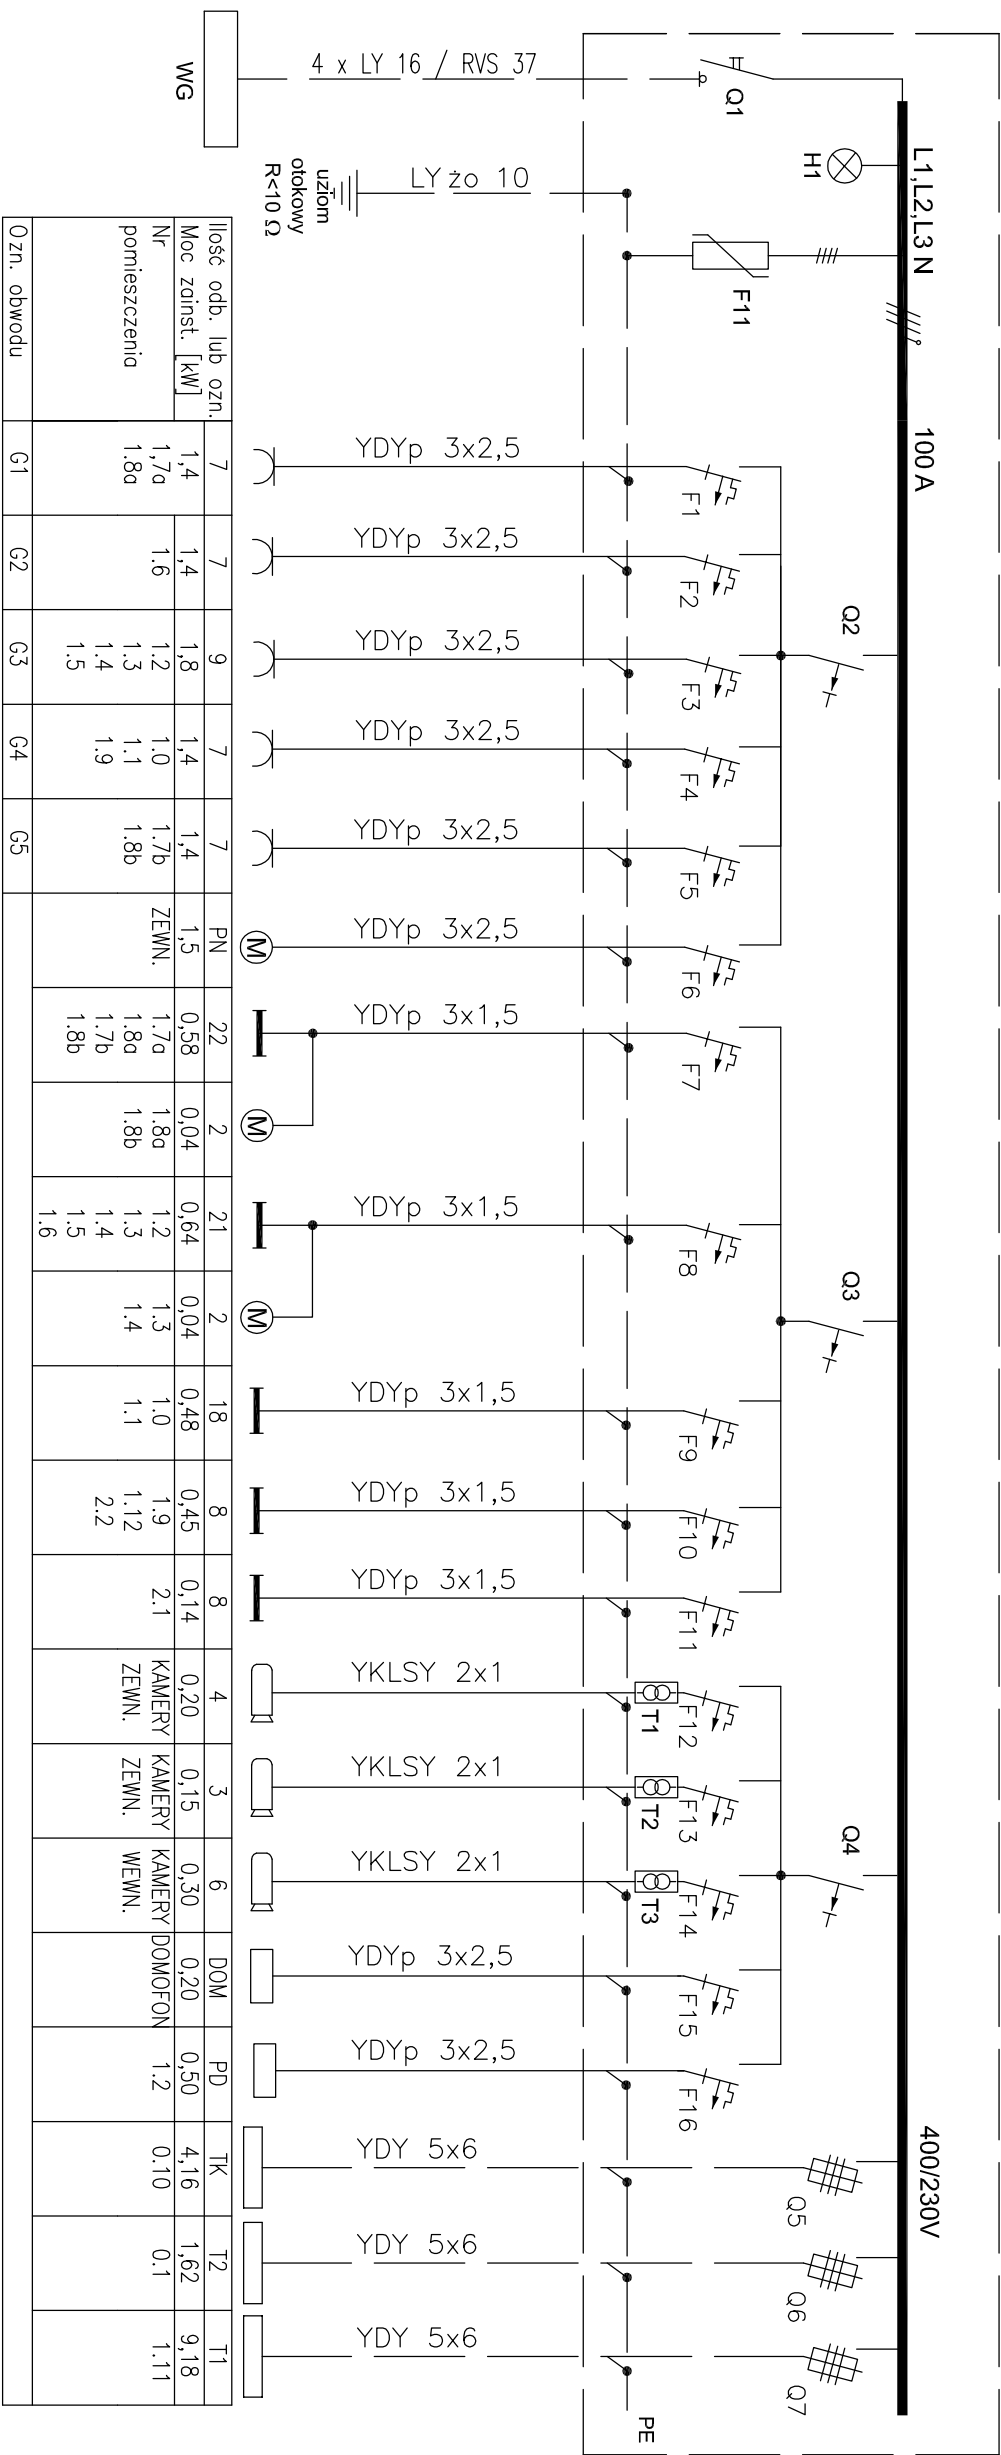


13



T1-T3	Zasilacz 230V/12V, 40 VA		3	
H1	Lampa sygnalizacyjna	L301-4	3	Legrand
F11	Ochronnik przeciwprzepięciowy klasy B-C, 4-bieg.	DV M TT 255	1	Dehn
F3	Wyłącznik nadprądowy 16 A, charakt. B, 1-bieg.	S 311 B-16	1	Legrand
F6	Wyłącznik nadprądowy 16 A, charakt. C, 1-bieg.	S 311 C-16	1	Legrand
F7-F14	Wyłącznik nadprądowy 6 A, charakt. B, 1-bieg.	S 311 B-6	5	Legrand
F1,F2,F4,F5	Wyłącznik nadprądowy 10 A, charakt. B, 1-bieg.	S 311 B-10	4	Legrand
F15, F16	Wyłącznik nadprądowy 10 A, charakt. C, 1-bieg.	S 311 C-10	2	Legrand
Q7	Rozłącznik bezpiecznikowy R300	R 303 40	1	Legrand
Q5, Q6	Rozłącznik bezpiecznikowy R300	R 303 25	2	Legrand
Q2-Q4	Wyłącznik różnicowoprądowy 25 A, IΔ=30 mA, 4-bieg.	P304 25-30-A	3	Legrand
Q1	Rozłącznik z widocznym rozłączeniem 100 A, 3-bieg.	FR 303 100	1	Legrand
	Obudowa p.t., z drzwiczkami izolacyjnymi IP40, 4x24, mod.	XL3-160-4x24	1	Legrand
QZN.	NAZWA ELEMENTU	TYP	ILUŚĆ	PRODUCENT
WYKAZ ELEMENTÓW - ROZDZIAŁ 13				
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE W UKŁADZIE TT				



		"ELITIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA		Częstochowa, ul. Warszawska 125 tel.: 34 366 95 65; 502 312 216	
Nazwa obiektu i adres	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIAŁU PRZEDSZKOLA W PILE PIERWSZEJ NR 4 42-134 TRUSKOLASY, PŁA PIERWSZA NR 4, DZ. NR EWID. 88			Skala	-
Przedmiot rysunku	ROZDZIELNICA PŁY I SCHEMAT INSTALACJI			Nr rys.	8
Projektował	inżr inż. Szymon Szmidt	instal. elektr.	SLK/5430/PWOE/14	12.2014	
Sprawił	inż. Tadeusz Szmidt	instal. elektr.	FT-83661/1/05/552/82	12.2014	