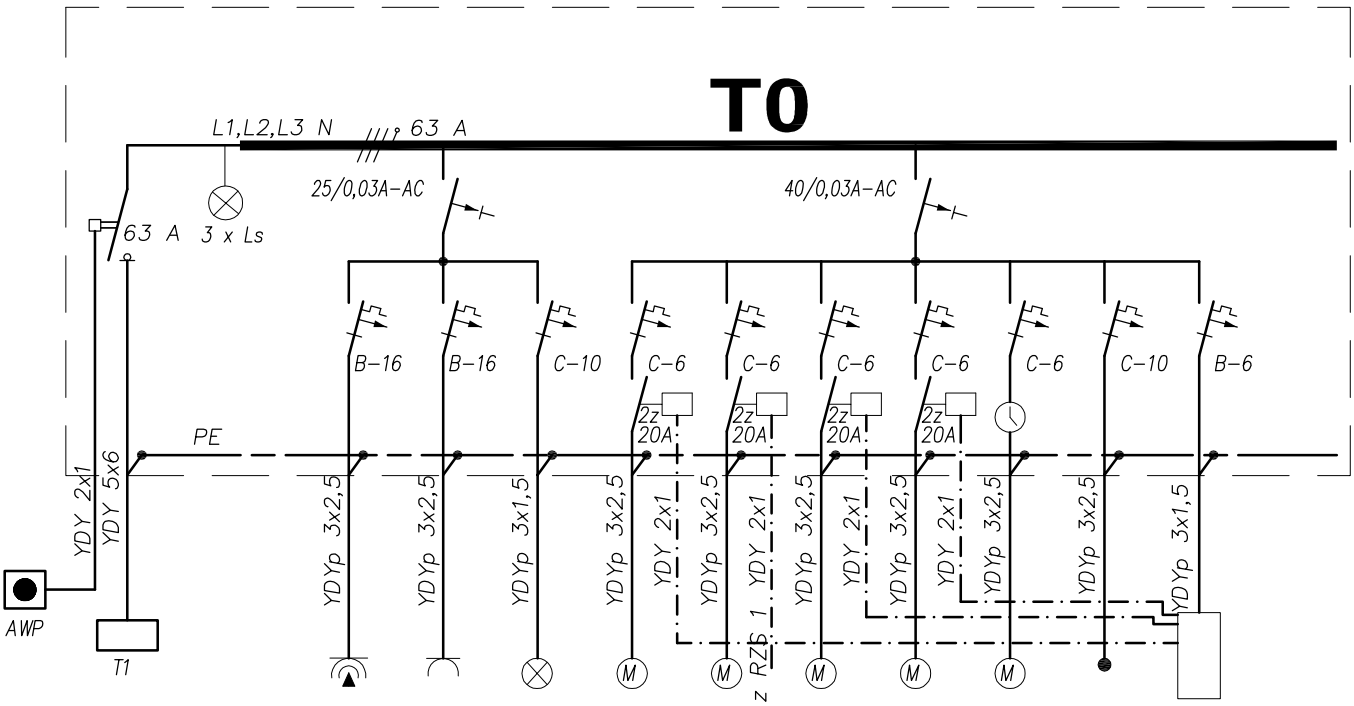

Ilość odb. lub ozn.	1	5	3	PD	PO	PO	PL	PC	KC	REG
Moc zainst. [kW]	2,00	1,00	0,14	0,06	0,05	0,05	0,06	0,07	0,50	
Pomieszczenie	0.1	0.1 0.3	0.1–0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

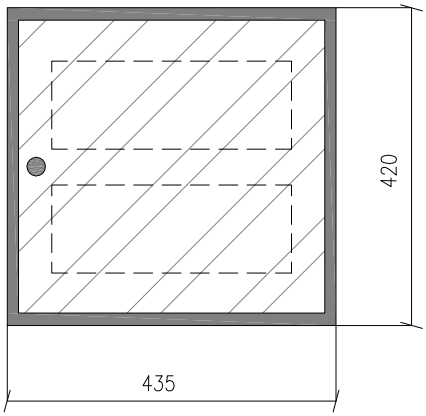

T0 – tablica n/t, 2x18 mod.,
obudowa z tworzywa z drzwiczkami, IP65
np. RH prod. ELEKTROPLAST, o wym. 435x420x138 mm

UKŁAD INSTALACJI TN-S

"ELTIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA
Częstochowa, ul. Warszawska 125
www.eltis.com.pl
tel.:34 366 95 65
tel.:502 312 216 ; 502 561 226
e-mail: eltis@eltis.com.pl

Nazwa obiektu i adres	ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W WĘGLOWICACH WĘGLOWICE, UL. SZKOLNA 2 DZ. NR EWID. 80, OBR. WĘGLOWICE				Skala --
Przedmiot rysunku	**SCHEMAT IDEOWY TABLICY T0**				Nr rys. **8**
Projektował	mgr inż. Szymon Szmidt	instal.elektr.	SLK/5430/PWOE/14	11.2014r	
Sprawdził	inż. Tadeusz Szmidt	instal.elektr.	FT-83861/105/1552/82	11.2014r	