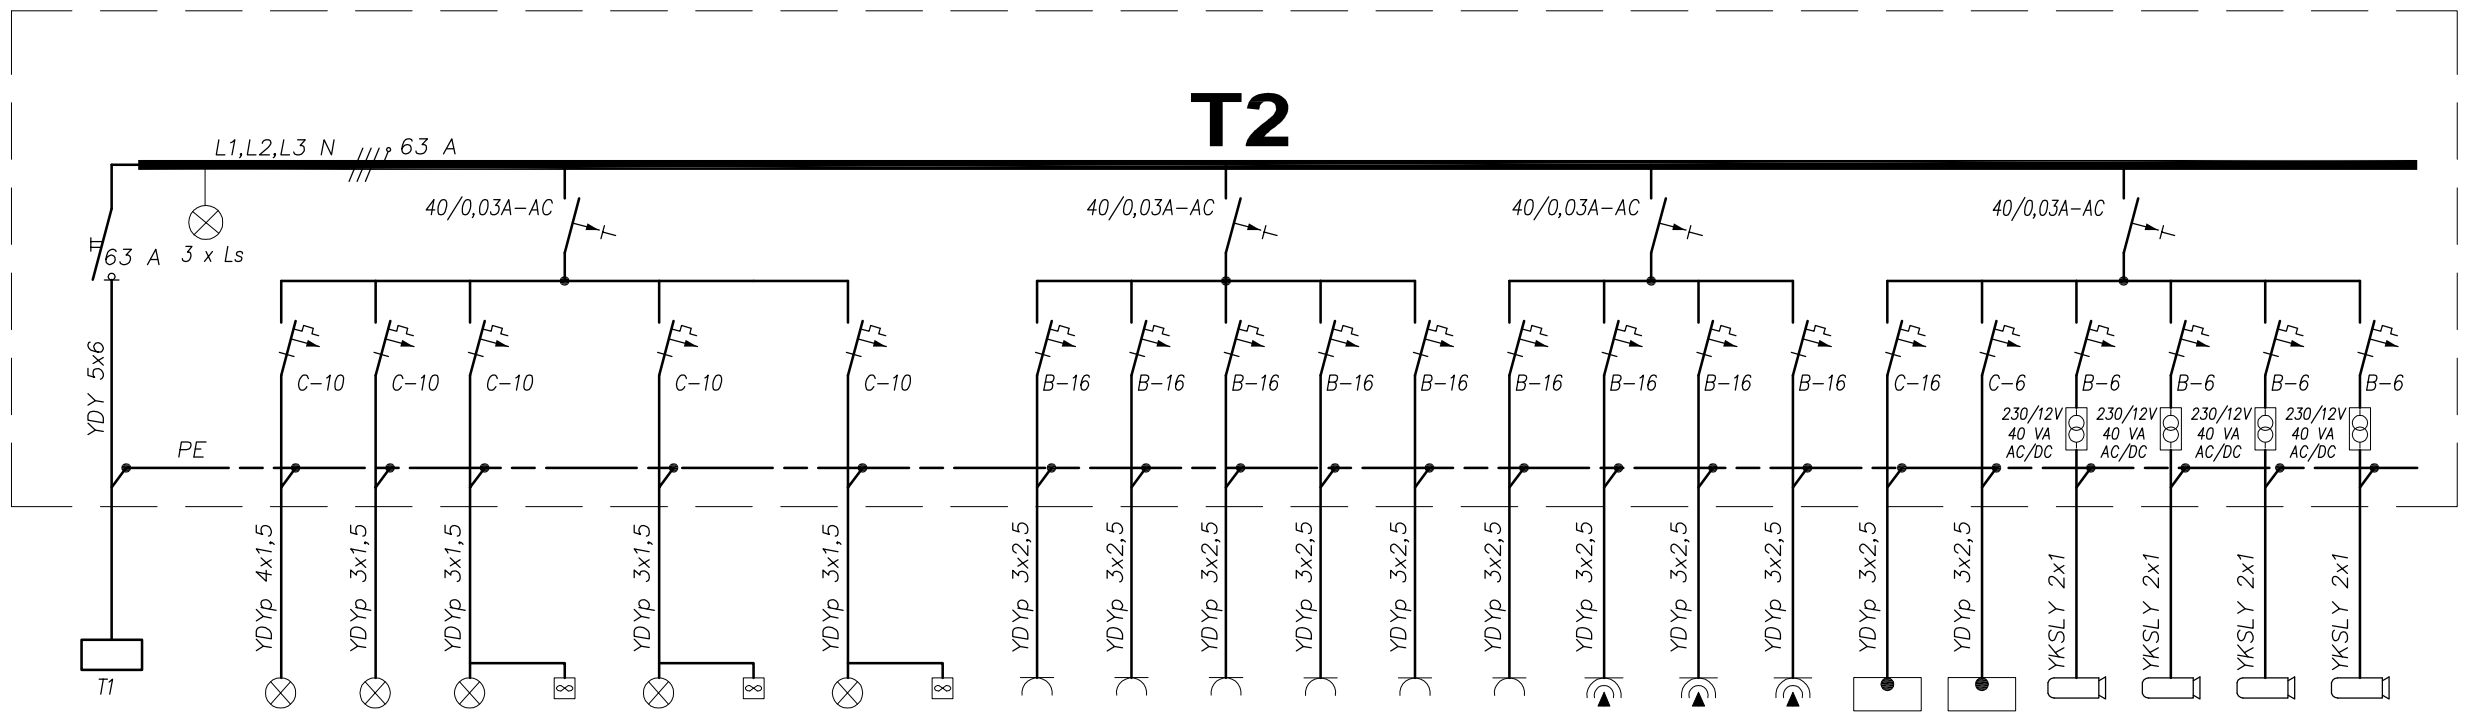

Ilość odb. lub ozn.	21	20	18	WL	19	2xWL	16	2xWL	6	6	3	8	3	4	1	1	1	PD	CZD	5xKAMERA	4xKAMERA	5xKAMERA	4xKAMERA
Moc zainst. [kW]	0,06	0,50	0,66	0,02	0,68	0,04	0,40	0,04	1,20	1,20	0,60	1,60	0,60	0,80	2,00	2,00	2,00	0,50	0,20	0,25	0,20	0,25	0,20
Pomieszczenie	EWAK.	1.1–1.6 1.9	1.19 1.23 1.24	1.23	1.18 1.20–1.22	1.20 1.22	1.17 1.7 1.8	1.7 1.8	1.11 1.12	1.10 1.14	1.16	1.17 1.2–1.4 1.7	1.9	1.6	1.20	1.23	1.6	1.6	1.7	MONITORING WEWN.	MONITORING WEWN.	MONITORING ZEWN.	MONITORING ZEWN.

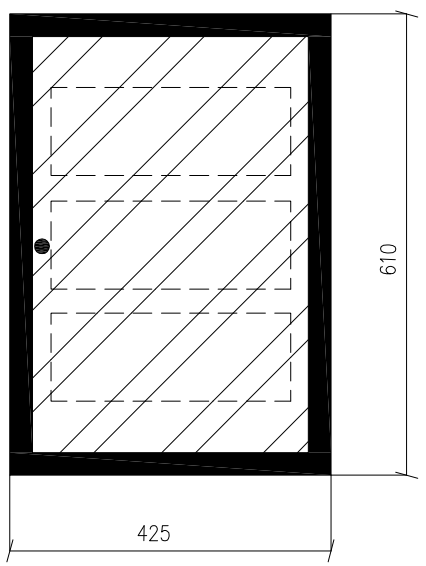

T2 – tablica p/t, 3x18 mod.,
obudowa z tworzywa z drzwiczkami, IP40
np. Ekinoxe TX prod. LEGRAND, o wym. 425x610x133 mm
Wymiary wnęki: 404x552x91 mm

UKŁAD INSTALACJI TN-S

"ELTIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA tel.:34 366 95 65
Częstochowa, ul. Warszawska 125 tel.:502 312 216 ; 502 561 226
www.eltis.com.pl e-mail: eltis@eltis.com.pl

Nazwa obiektu i adres	ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W WĘGLOWICACH WĘGLOWICE, UL. SZKOLNA 2 DZ. NR EWID. 80, OBR. WĘGLOWICE				Skala --
Przedmiot rysunku	**SCHEMAT IDEOWY TABLICY T2**				Nr rys. **6**
Projektował	mgr inż. Szymon Szmidt	instal.elektr.	SLK/5430/PWOE/14	11.2014r	
Sprawdził	inż. Tadeusz Szmidt	instal.elektr.	FT-83861/105/1552/82	11.2014r	