

GK.271.5.2018.B

WYJAŚNIENIA

W związku z zapytaniami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI HUTKA – ETAP I”

opublikowanego w BZP Nr 545561-N-2018 z dnia 16.04.2018 r, zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm) wyjaśniamy:

Pytanie 1:


Prosimy o udostępnienie schematu i opisu zasady działania instalacji dezodoryzacji ścieków, ponieważ opis zawarty w udostępnionej dokumentacji jest niewystarczający do wyceny przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Instalacja dezodoryzacji ścieków ma być dostarczona w komplecie przez producenta. Instalacja powinna być zabudowana w kontenerze o wymiarach 1000x1500x1500mm dostosowanym do warunków polowych IP67 i zawierać elementy:

- a/ zbiornik magazynowy dwupłaszczowy z PE-HD o pojemności 1,0m³ środka chemicznego,
- b/ pompy dozujące o wydajności – 15l/h,
- c/ instalacji tłocznej PVC 32mm,
- d/ skrzynki zasilająco – sterowniczej.

Pompa dozująca będzie sterowana sygnałem prądowym z przepływomierza pompowni P-1. Wpięcie dozowania do rurociągu tłoczego należy wykonać w studni DN1000mm poprzez przyłącze zakończone zaworem odcinającym kulowym z gwintem wewnętrznym 3/4" (wg projektu zagospodarowania terenu przepompowni P-1).

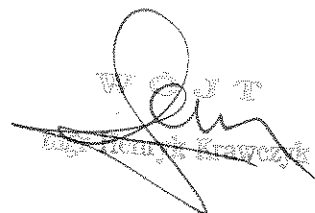

WŁÓDZIMIERZ KRZYWICKI
WŁÓDZIMIERZ KRZYWICKI